PUERTAS DE SEGURIDAD

PUERTAS METALICAS NASCOR, S.L.

ÍNDICE

Modelo Semiprovenzal 05
Modelo Recto 08
Modelo Rústico 12
Modelo Liso 14
Modelo Aries 17
Modelo Piscis 18
Modelo Acuario 19
Modelo Libra 20
Fijos 23
Herrajes 26
Premarco 28
Embalajes 29
Características técnicas 30
Condiciones y acabados..... 31

NASCOR: LA SOLUCIÓN A LA SEGURIDAD DE SU VIVIENDA.

NASCOR S.L., es una empresa de fabricación de puertas de seguridad para entrada a vivienda, con una experiencia de más de 40 años en el sector del metal.
NASCOR se encuentra en constante búsqueda de nuevas fórmulas de desarrollo y calidad, con un único objetivo, ofrecer un producto final de máxima garantía, y para ello contamos con un equipo joven y entusiasta, comprometido con una buena filosofía, la de satisfacer al cliente.
Nuestras puertas están orientadas tanto a edificios de obra nueva, como para reformas. Contamos con varias líneas de producto. Las características de todas ellas son idénticas en cuanto a fabricación y montaje, con la innovación de un nuevo sistema patentado de incrustación en la decoración de las puertas, de piezas de acero inoxidable.
Esperamos que nuestras puertas le ayuden a encontrar la solución necesaria para la seguridad de su vivienda.

MODELO SEMIPROVENZAL

Medidas: 80 y 90 de paso
Cerradura: 3 puntos y 1 punto
Estampación: 1 cara y 2 caras

MODELO SEMIPROVENZAL

Combinaciones de puerta + fijo

Puerta con fijo lateral derecho,
forja piña.

Puerta con fijo lateral izquierdo
de barrote.

Puerta con fijos laterales
de forja caracol.

Puerta con fijo superior
de barrotes

MODELO SEMIPROVENZAL

Combinaciones de puerta + fijo

Puerta con fijo lateral derecho, y fijo superior forja piña.

Puerta con fijo lateral izquierdo barrotes, y fijo superior sin barrotes.

Puerta con fijo lateral a ambos lados y fijo superior, sin barrotes.

MODELO RECTO

Cerradura: 3 puntos y 1 punto
Estampación: 1 cara y 2 caras
Medida Única: 80 de paso
*Acabado roble claro no disponible

Combinaciones de puerta + fijo

Puerta con fijo lateral derecho,
de barrote.

Puerta con fijo lateral izquierdo,
de forja caracol.

Puerta con fijos laterales
de forja caracol.

Puerta con fijo superior
de barrotes.

MODELO RECTO

Combinaciones de puerta + fijo

Puerta con fijo lateral derecho de barrote, y fijo superior sin barrotes.

Puerta con fijo lateral izquierdo y fijo superior de forja piña.

Puerta con fijo lateral a ambos lados forja caracol y fijo superior sin forja.

MODELO RUSTICA

ACABADO ÚNICO:
ROBLE VIEJO

Medidas: 80 y 90 de paso
Cerradura: 3 puntos
Estampación: 1 cara

MODELO RUSTICA

Combinaciones de puerta + fijo

Puerta con fijo lateral derecho,
de barrote.

Puerta con fijo lateral izquierdo,
de forja caracol.

Puerta con fijos laterales
de forja caracol.

Puerta con fijo superior
de barrotes.

Combinaciones de puerta + fijo

Puerta con fijo lateral derecho de barrote., y fijo superior sin barrotes.

Puerta con fijo lateral izquierdo y fijo superior de forja piña.

Puerta con fijo lateral a ambos lados forja caracol y fijo superior sin forja.

MODELO LISO

Marco Liso

Marco Escalonado

Medidas: 80 y 90 de paso
Cerradura: 3 puntos y 1 punto
Liso: 2 caras

Combinaciones de puerta + fijo

Puerta con fijo lateral derecho,
de barrotes acero inoxidable.

Puerta con fijo lateral izquierdo,
de barrotes acero inoxidable.

Puerta con fijo lateral a ambos lados, de barrotes
acero inoxidable.

Puerta con fijo superior
sin barrotes.

MODELO LISO

Combinaciones de puerta + fijo

Puerta con fijo lateral derecho de barrotes acero inoxidable, y fijo superior sin barrotes.

Puerta con fijo lateral izquierdo de barrotes acero inoxidable, y fijo superior sin barrotes.

Puerta con fijo lateral a ambos lados, de barrotes acero inoxidable, y fijo superior con barrotes.

MODELO ARIES

Medidas: 80 y 90 de paso
Cerradura: 3 puntos y 1 punto
Incrustación: Acero inox. 1 cara

MODELO PISCIS

Medidas: 80 y 90 de paso
Cerradura: 3 puntos y 1 punto
Incrustación: Acero inox. 1 cara

MODELO ACUARIO

Medidas: 80 y 90 de paso
Cerradura: 3 puntos y 1 punto
Incrustación: Acero inox. 1 cara

MODELO LIBRA

Medidas: 80 y 90 de paso
Cerradura: 3 puntos y 1 punto
Incrustación: Acero inox. 1 cara

Combinaciones de puerta + fijo

PISCIS

Puerta con fijo lateral derecho,
de barrotes acero inoxidable.

ACUARIO

Puerta con fijo lateral izquierdo,
de barrotes acero inoxidable.

LIBRA

Puerta con fijo lateral a ambos lados,
de barrotes acero inoxidable.

ARIES

Puerta con fijo superior
ciego.

PISCIS

Puerta con fijo lateral derecho de barrotes acero inoxidable, y fijo superior sin barrotes.

ACUARIO

Puerta con fijo lateral izquierdo de barrotes acero inoxidable, y fijo superior sin barrotes.

LIBRA

Puerta con fijo lateral a ambos lados, de barrotes acero inoxidable, y fijo superior sin barrotes.

Forja
Piña

Barrotes

Forja
Caracol

Acero
Inox.

Fijo
Ciego

Fijo abatible
Interior*

*No se suministra el cristal

Anclaje de
puerta y fijo

PUERTA + FIJOS

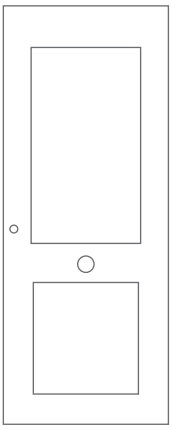

Puerta

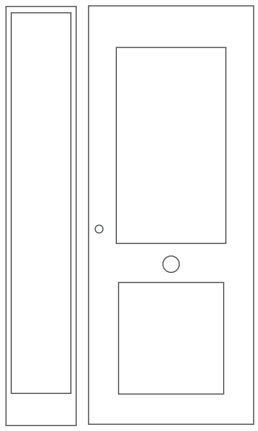

Puerta con fijo izquierdo

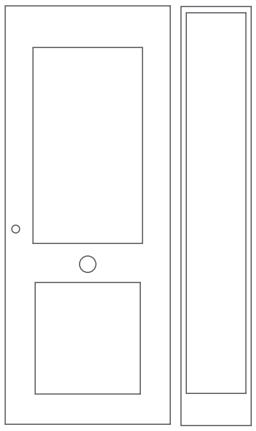

Puerta con fijo derecho

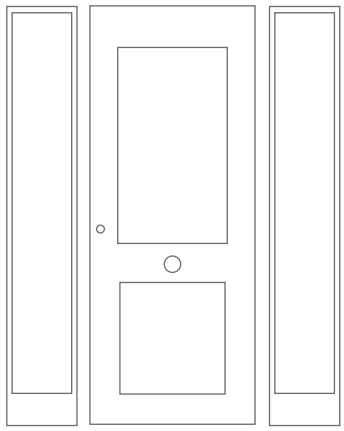

Puerta con 2 fijos izquierdo y derecho

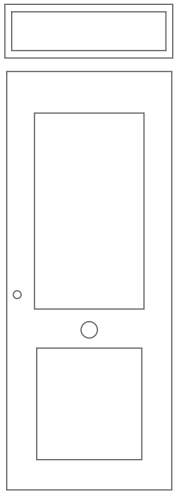

Puerta con fijo superior

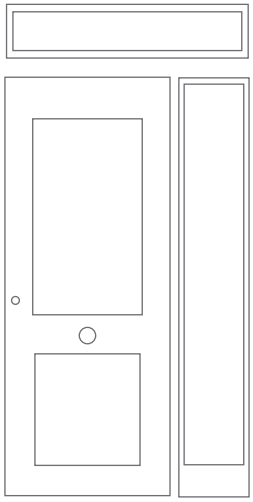

Puerta con fijo superior y derecho

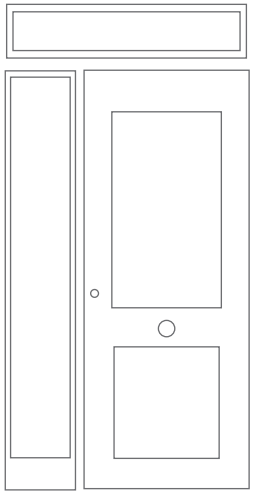

Puerta con fijo superior e izquierdo

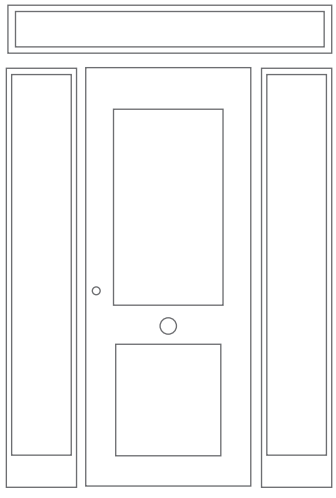

Puerta con fijo superior izquierdo y derecho

** Las puertas en acabado ROBLE y ROBLE VIEJO (en todos los modelos), así como las que van montadas con fijo lateral y/o superior llevarán **siempre** el marco ESCALONADO. Estas puertas no se fabrican con fijo superior, en medida de 2090 luz de obra.*

MEDIDAS DE HOJA + FIJO

Puerta 900 + 2 fijos grandes

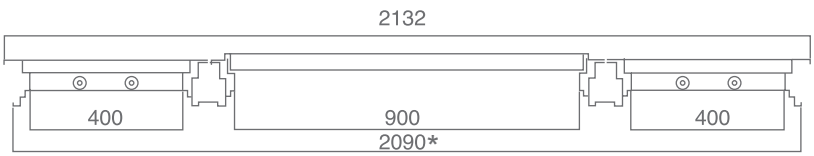

Puerta 800 + 2 fijos grandes

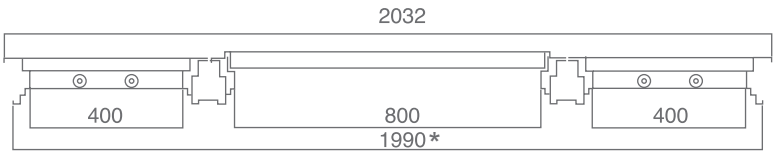

Puerta 900 + 2 fijos pequeños

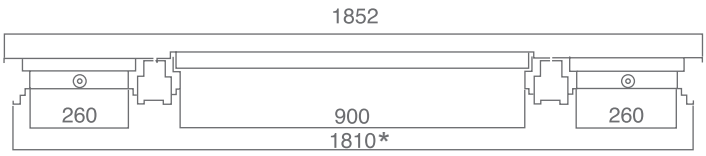

Puerta 800 + 2 fijos pequeños

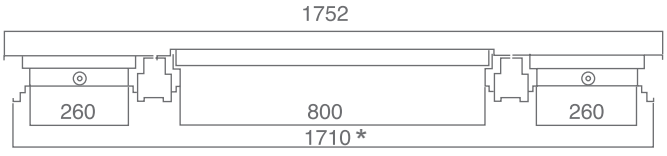

Puerta 900 + 1 fijo grande

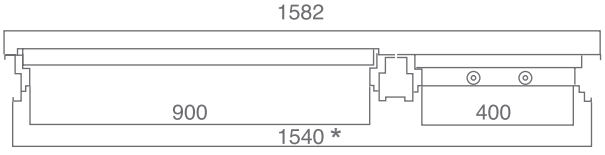

Puerta 800 + 1 fijo grande

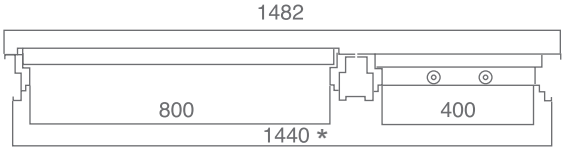

Puerta 900 + 1 fijo pequeño

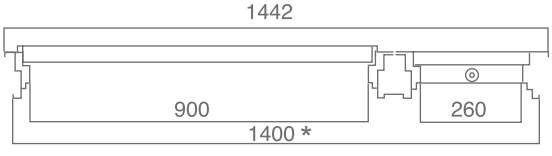

Puerta 800 + 1 fijo pequeño

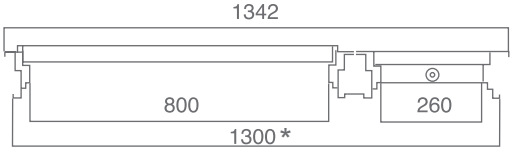

* Luz de obra.

HERRAJES

POMO

Latón

Níquel

*Negro

MANIVELA EXTERIOR

Latón

Níquel

*Negro

MANIVELA

Latón

Níquel

*Negro

ESCUDO

Latón

Níquel

*Negro

MIRILLA

Latón

Níquel

MANILLÓN

Latón

Níquel

*Negro

**

ALDABA

Latón

Níquel

*Negro

* Modelo Rústica.
** Modelos Aries, Libra, Piscis, Acuario.

CERRADURA

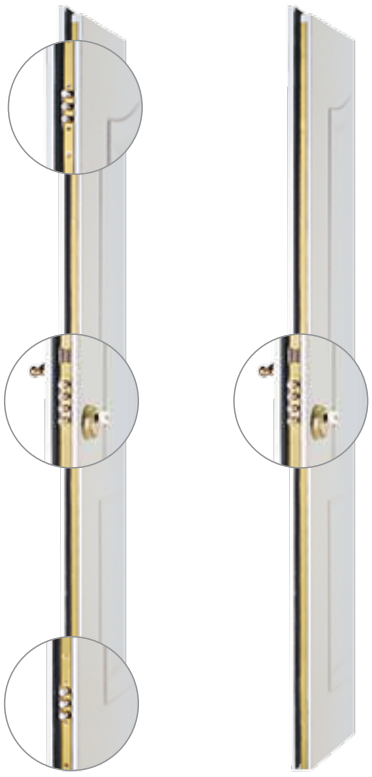

3 puntos de seguridad

1 punto de seguridad

EMBELLECEDOR MARCO

BULONES

CORTAVIENTOS

ABREPUERTAS ELÉCTRICO

BISAGRA

Latón Níquel Blanca latón Negra latón Blanca níquel

Bisagra regulable
(Se regula con una llave allen del nº 3, siendo el cliente final el encargado de su regulación en la obra.)

PREMARCO

Debe asentarse en el suelo terminado. No debe nunca empotrarse.

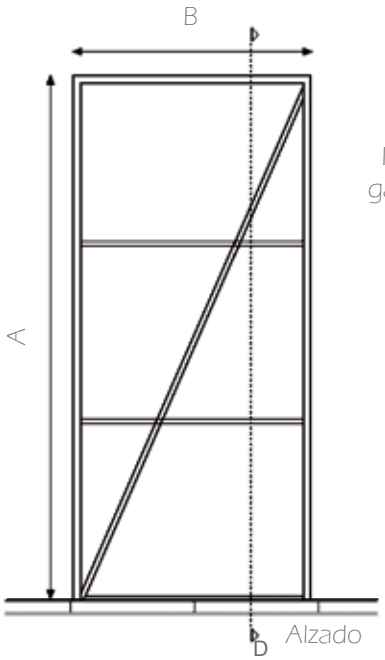

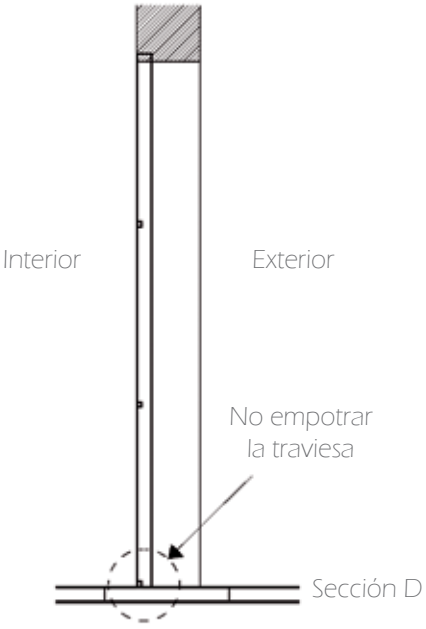

	A	B
Puerta 800	2095	925
Puerta 900	2095	1025

Embalaje unitario

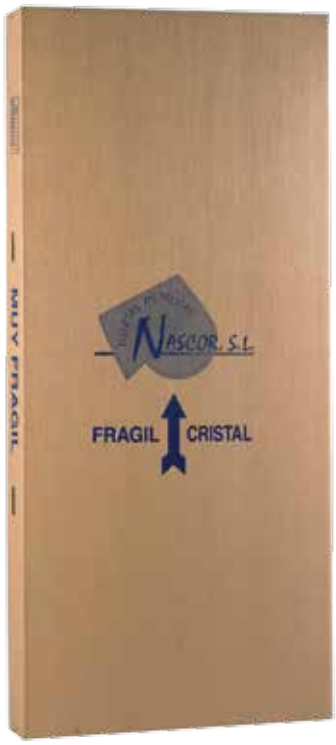

PESO: +/- 54

MEDIDAS:

Puerta de 80
98 x 215 x 17

Puerta de 90
108 x 215 x 17

Palet (7 unidades)

PESO: +/- 360

MEDIDAS:

Puerta de 80
1,15 x 1,15 x 2,30
Puerta de 90
1,20 x 1,20 x 2,30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **HOJA** formada por dos chapas lacadas, inyectadas con poliuretano de alta densidad, con un grosor de 57mm., confiriéndole gran robustez a la puerta, y dotándola de altas cualidades aislantes, tanto térmicas como acústicas.
- **3 BISAGRAS** regulables, de diseño exclusivo.
- **ESTAMPACIÓN** modelo SEMIPROVENZAL Y RECTO en una o dos caras y LISO a dos caras.
- **INCRUSTACIONES** de acero inoxidable sólo en la cara exterior.
- **CERRADURA** de seguridad embutida, de uno o tres puntos de cierre, con doble vuelta.
- **JUNTA DE HERMETIZACIÓN** encajada en el solape de la hoja.
- **MARCO** de seguridad de 1,5 mm., reforzado con puntos de anclaje a la hoja.
- **HERRAJES INCLUIDOS DE SERIE*:** Pomo, manivela interior y escudo bocallave, de latón.
- Posibilidad de **FIJOS LATERALES**, con abatible en su interior (no se suministra el cristal), y **FIJOS SUPERIORES** sin abatible.
- Opcional la colocación de puertas con **PREMARCO**.
- **EMBALAJE UNITARIO:** Caja de cartón y plancha de corcho.
- **MEDIDAS HOJA** (luz de paso): Ancho: 800mm. y 900 mm./Alto: 2030 mm.
- **MEDIDAS HUECO DE OBRA:** Ancho: 900mm. y 1000 mm./Alto: 2080 mm.

***Opcionalmente puede acabarse en níquel.**

CONDICIONES

- **RECLAMACIONES:**

  -Recepción de mercancía en mal estado: En caso de recibir mercancía en mal estado, o que falte algún bulto, el cliente firmará el albarán de entrega, indicando los daños que procedan, e inmediatamente comunicarnos la incidencia.

  -No se aceptarán reclamaciones 15 días después de la recepción del material.

  -No aceptaremos ninguna devolución a portes debidos, sin previo aviso.

- **RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA:**

  NASCOR S.L., garantiza sus artículos contra cualquier defecto de fabricación, y de material, y NO garantiza aquellos artículos que hayan sido deteriorados por un uso incorrecto.
  Será el cliente final quien se responsabilice de la revisión y ajuste de las puertas en la obra. En caso contrario, y una vez comprobado, que NO sea responsabilidad de NASCOR S.L., se efectuará el cargo por desplazamiento, mano de obra y material sustituido.

- LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO A CUALQUIER MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO

ACABADOS

LACADOS*

RAL 9010

RAL 9011

RAL 7011

POLIESTER

ROBLE

ROBLE VIEJO

SIN ACABADO

ACERO GALVANIZADO

*Otros acabados consultar.
*Debido al proceso en la impresión, los acabados son orientativos.

CE 13

DECLARACION DE PRESTACIONES

CODIGO DE PROYECTO: DP-NAS1-2013

PUERTAS METALICAS NASCOR, S.L.
C/ Gelaters, 8 y 10 TORRENT (Valencia) – ESPAÑA

	LISTA DE PRODUCTOS	
CODIGO DE IDENTIFACION UNICO	PPENAS1	PPENAS2
USO	PUERTA PEATONAL EXTERIOR CON CORTAVIENTOS	PUERTA PEATONAL EXTERIOR SIN CORTAVIENTOS

CARACTERISTICAS ESENCIALES	Prestación	Organismo notificado	Prestación	Organismo notificado	Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	Norma armonizada EN
Estanqueidad al Agua			PND		Sistema 3	EN 14351-1:2006+A1: 2010
-Protegida (B)	Clase 1A	(1)				
-Presión de ensayo (Pa)	0	(1)				
Sustancias peligrosas	PND		PND			
Resistencia a la carga de viento			PND			
-Presión de ensayo P3 (Pa)	1800	(1)				
-Deformación del marco	Clase C3	(1)				
Resistencia de impacto	PND		PND			
Capacidad para soportar cargas de los dispositivos de seguridad	PND		PND			
Altura de puertas (mm)	2097	(1)	2097	(1)		
Capacidad de desbloqueo	PND		PND			
Fuerzas de apertura	PND		PND			
Presión acústica (dB)	27(-2;-3)	(1)	24(-1;-2)	(1)		
Coeficiente de transmitancia térmica (w/m²K)	1.6	(1)	1.6	(1)		
Propiedades de radiación	PND		PND			
Permeabilidad al aire	Clase 1	(1)	PND			
-Presión máxima de ensayo	600	(1)				
-Presión al aire de referencia a 100 Pa (m^3/hm^2) ó (m^3/hm)	26 ó 8,98	(1)				

(1) Organismo notificado Fundación Tecnalia Research & Innovation – número 1292
PND= Prestación no determinada

Torrent, 1 de Febrero de 2013
Fdo: Juan Salvador Vázquez Montero
Administrador

REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO DE 9 MARZO DE 2011
por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CCE del Consejo

tecnalia Inspiring Business

www.tecnalia.com

Nº INFORME 12_04116

CLIENTE	PUERTAS METÁLICAS NASCOR, S.L.
PERSONA DE CONTACTO	MAYTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
	P. IND. MASIA DEL JUEZ C/GELATERS 8-10
DIRECCIÓN	46909 TORRENT (VALENCIA)
OBJETO	CÁLCULO Y SIMULACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (UNE-EN ISO 10077-1:2010)
MUESTRA ENSAYADA	PUERTA METÁLICA REF.: «PUERTA METÁLICA DE 1 HOJA NASCOR»
FECHA DE RECEPCIÓN	13.11.2012
FECHA DE ENSAYO	19.11.2012 – 19.11.2012
FECHA DE EMISIÓN	20.11.2012

tecnalia Inspiring Business

Nerea Berra
Técnico Laboratorio Envolventes
Arquitectónicas
Construcción - Servicios

Miguel Mateos
Responsable Laboratorio Envolventes
Arquitectónicas
Construcción - Servicios

* Los resultados del presente informe conciernen única y exclusivamente al material ensayado.
* Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
Parque Tecnológico de San Sebastián
Mikeletegi Pasealekua, 2
E-20009 DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN (Spain)
T (34) 902 760 000
F (34) 946 430 850 (International calls)

Sede Social / Headquarters
Parque Tecnológico de Bizkaia
C/Geldo, Edificio 700
E-48160 Derio – Bizkaia (Spain)

tecnalia Inspiring Business

www.tecnalia.com

ENAC ENSAYOS Nº 1/LE456

Nº INFORME 12_04372

CLIENTE	PUERTAS METÁLICAS NASCOR, S.L.
DIRECCIÓN	POL. IND MASIA DEL JUEZ. C/ GELATERS 8-10 46009 TORRENT (VALENCIA).
OBJETO	PERMEABILIDAD AL AIRE SEGÚN UNE-EN 1026:2000 ESTANQUIDAD AL AGUA SEGÚN UNE-EN 1027:2000 RESISTENCIA AL VIENTO SEGÚN UNE-EN 12211:2000
MUESTRA ENSAYADA	PUERTA PEATONAL REF.: "PUERTA NASCOR"
FECHA DE RECEPCIÓN	15/11/2012
FECHA DE ENSAYO	28/11/2012
FECHA DE EMISIÓN	04/01/2013

tecnalia Inspiring Business

Fdo. Iván Olleza
Técnico Laboratorio Envolventes

Fdo. Miguel Mateos
Resp. Laboratorio Envolventes

* Los resultados del presente informe conciernen única y exclusivamente al material ensayado.
* Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra.
* En caso de requerirse, la incertidumbre de los equipos está a disposición del cliente.

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
Parque Tecnológico de San Sebastián
Mikeletegi Pasealekua, 2
E-20009 DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN (Spain)
T (34) 902 760 000
F (34) 946 430 850 (International calls)

Sede Social / Headquarters
Parque Tecnológico de Bizkaia
C/Geldo, Edificio 700
E-48160 Derio – Bizkaia (Spain)

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA
Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol Zuzendaritza
Eraikuntzaren Kalitate Kontrolerako Laborategia

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Dirección de Vivienda, Innovación y Control
Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación

Informe de Ensayo Nº B2012-LACUS-IN-35 I

AKUSTIKA ARLOA kudeatzaile
ÁREA DE ACÚSTICA gestionada por
tecnalia

Medidas de aislamiento acústico en laboratorio

MUESTRA DE ENSAYO: Puerta metálica de1 hoja con cortavientos.
Ref: Puerta metálica de 1 hoja NASCOR.

SOLICITANTE: PUERTAS METÁLICAS NASCOR, S.L.

NORMA APLICADA: UNE-EN ISO 10140-2:2011.

FECHA DE ENSAYO: 29 de noviembre de 2.012.

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME: 12 de diciembre de 2.012.

Responsable Laboratorio Acústica	Técnico Laboratorio Acústica
tecnalia	
Mª José de Rozas	Javier López

La titularidad técnica de la acreditación ENAC Nº1/LE456 corresponde a la Fundación Tecnalia Research & Innovation, así como las firmas técnicas de este informe.

Las instalaciones en las que se ejecutan los ensayos bajo acreditación ENAC Nº1/LE456 pertenecen al Área de Acústica del Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco.

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE:
Nº total de páginas: 12 Páginas de ANEXO: 1

El presente documento concierne única y exclusivamente a las muestras sometidas a ensayo y al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Queda terminantemente prohibida la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa por escrito de TECNALIA.

El objeto de ensayo ha sido sometido a las pruebas requeridas por el solicitante, aplicando los procedimientos especificados para la normativa usada.

Los resultados de los ensayos se recogen en las páginas interiores. La incertidumbre de las medidas cumple las recomendaciones de la UNE-EN 20140-2:1994 y está a disposición del solicitante.

ENAC ENSAYOS Nº 1/LE456

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA
Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontrol Zuzendaritza
Eraikuntzaren Kalitate Kontrolerako Laborategia

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Dirección de Vivienda, Innovación y Control
Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación

Informe de Ensayo Nº B2012-LACUS-IN-35 II

AKUSTIKA ARLOA kudeatzaile
ÁREA DE ACÚSTICA gestionada por
tecnalia

Medidas de aislamiento acústico en laboratorio

MUESTRA DE ENSAYO: Puerta metálica de1 hoja sin cortavientos.
Ref: Puerta metálica de 1 hoja NASCOR.

SOLICITANTE: PUERTAS METÁLICAS NASCOR, S.L.

NORMA APLICADA: UNE-EN ISO 10140-2:2011.

FECHA DE ENSAYO: 29 de noviembre de 2.012.

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME: 12 de diciembre de 2.012.

Responsable Laboratorio Acústica	Técnico Laboratorio Acústica
tecnalia	
Mª José de Rozas	Javier López

La titularidad técnica de la acreditación ENAC Nº1/LE456 corresponde a la Fundación Tecnalia Research & Innovation, así como las firmas técnicas de este informe.

Las instalaciones en las que se ejecutan los ensayos bajo acreditación ENAC Nº1/LE456 pertenecen al Área de Acústica del Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco.

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE:
Nº total de páginas: 11 Páginas de ANEXO: 1

El presente documento concierne única y exclusivamente a las muestras sometidas a ensayo y al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Queda terminantemente prohibida la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa por escrito de TECNALIA.

El objeto de ensayo ha sido sometido a las pruebas requeridas por el solicitante, aplicando los procedimientos especificados para la normativa usada.

Los resultados de los ensayos se recogen en las páginas interiores. La incertidumbre de las medidas cumple las recomendaciones de la UNE-EN 20140-2:1994 y está a disposición del solicitante.

ENAC ENSAYOS Nº 1/LE456

NOTAS

NOTAS

Pol. Ind. Masía del Juez
C/Gelaters 8 y 10
46909 TORRENT (Valencia)
Tel. 96 117 80 94 · Fax 96 155 89 51
e-mail: puertas@puertasnascor.es
www.puertasnascor.es